


Rzut Piwnicy

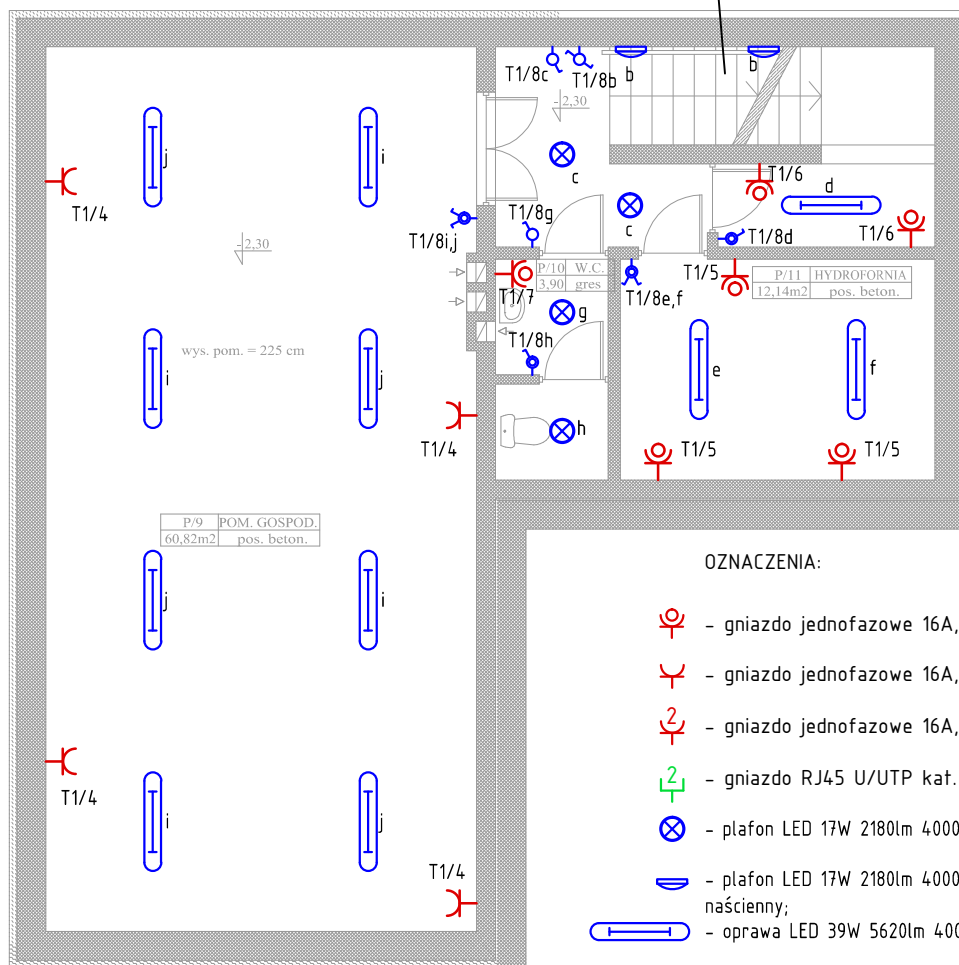

OZNACZENIA:

- gniazdo jednofazowe 16A, 250V, IP44;
- gniazdo jednofazowe 16A, 250V;
- gniazdo jednofazowe 16A, 250V, podwójne;
- gniazdo RJ45 U/UTP kat. 6, podwójne;
- plafon LED 17W 2180lm 4000K OPAL;
- plafon LED 17W 2180lm 4000K OPAL montaż naścienny;
- oprawa LED 39W 5620lm 4000K OPAL;
- łącznik pojedynczy IP20;
- łącznik pojedynczy IP44;
- łącznik świecznikowy IP44;
- łącznik schodowy IP20;

LEGENDA:

- nr obwodu zgodnie z oznaczeniami w rozdzielni
- oznaczenie rozdzielni z której wychodzi obwód

PRZYKŁAD: T1/5 oznacza obwód nr 5 wyprowadzony z rozdzielni T1

<div>nazwa i adres jednostki projektowej</div> <div></div> <div>ARLEX ATELIER MAREK GIERULSKI AL. JANA PAWŁA II 25 37-450 STAŁOWA WOLA NIP 865-101-92-23 REGON 830100667</div> <div>tel: 0604-06-35-82 015- 844 -38-01</div>	nazwa rysunku		rys. nr : E - 2	
	nazwa obiektu i adres PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STAŁOWEJ WOLI WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/212 i 795/214 W STAŁOWEJ WOLI (OBRĘB 3 - CENTRUM) STAŁOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12			skala 1 : 100
	inwestor	POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STAŁOWEJ WOLI ul. OKULICKIEGO 12 37 - 450 STAŁOWA WOLA		data: KWIECIEŃ 2019
	rodzaj i stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY - ELEKTRYKA		
		imię i nazwisko projektanta	nr. uprawnień	podpis
BRANŻA ELEKTRYCZNA	projektant	mgr inż. Adrian Małek specjalność elektryczna	PDK/0144/POOE/17	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Prezgot specjalność elektryczna	SWK/0132/PBE/17	
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)				nr. strony