


Rzut PARTERU

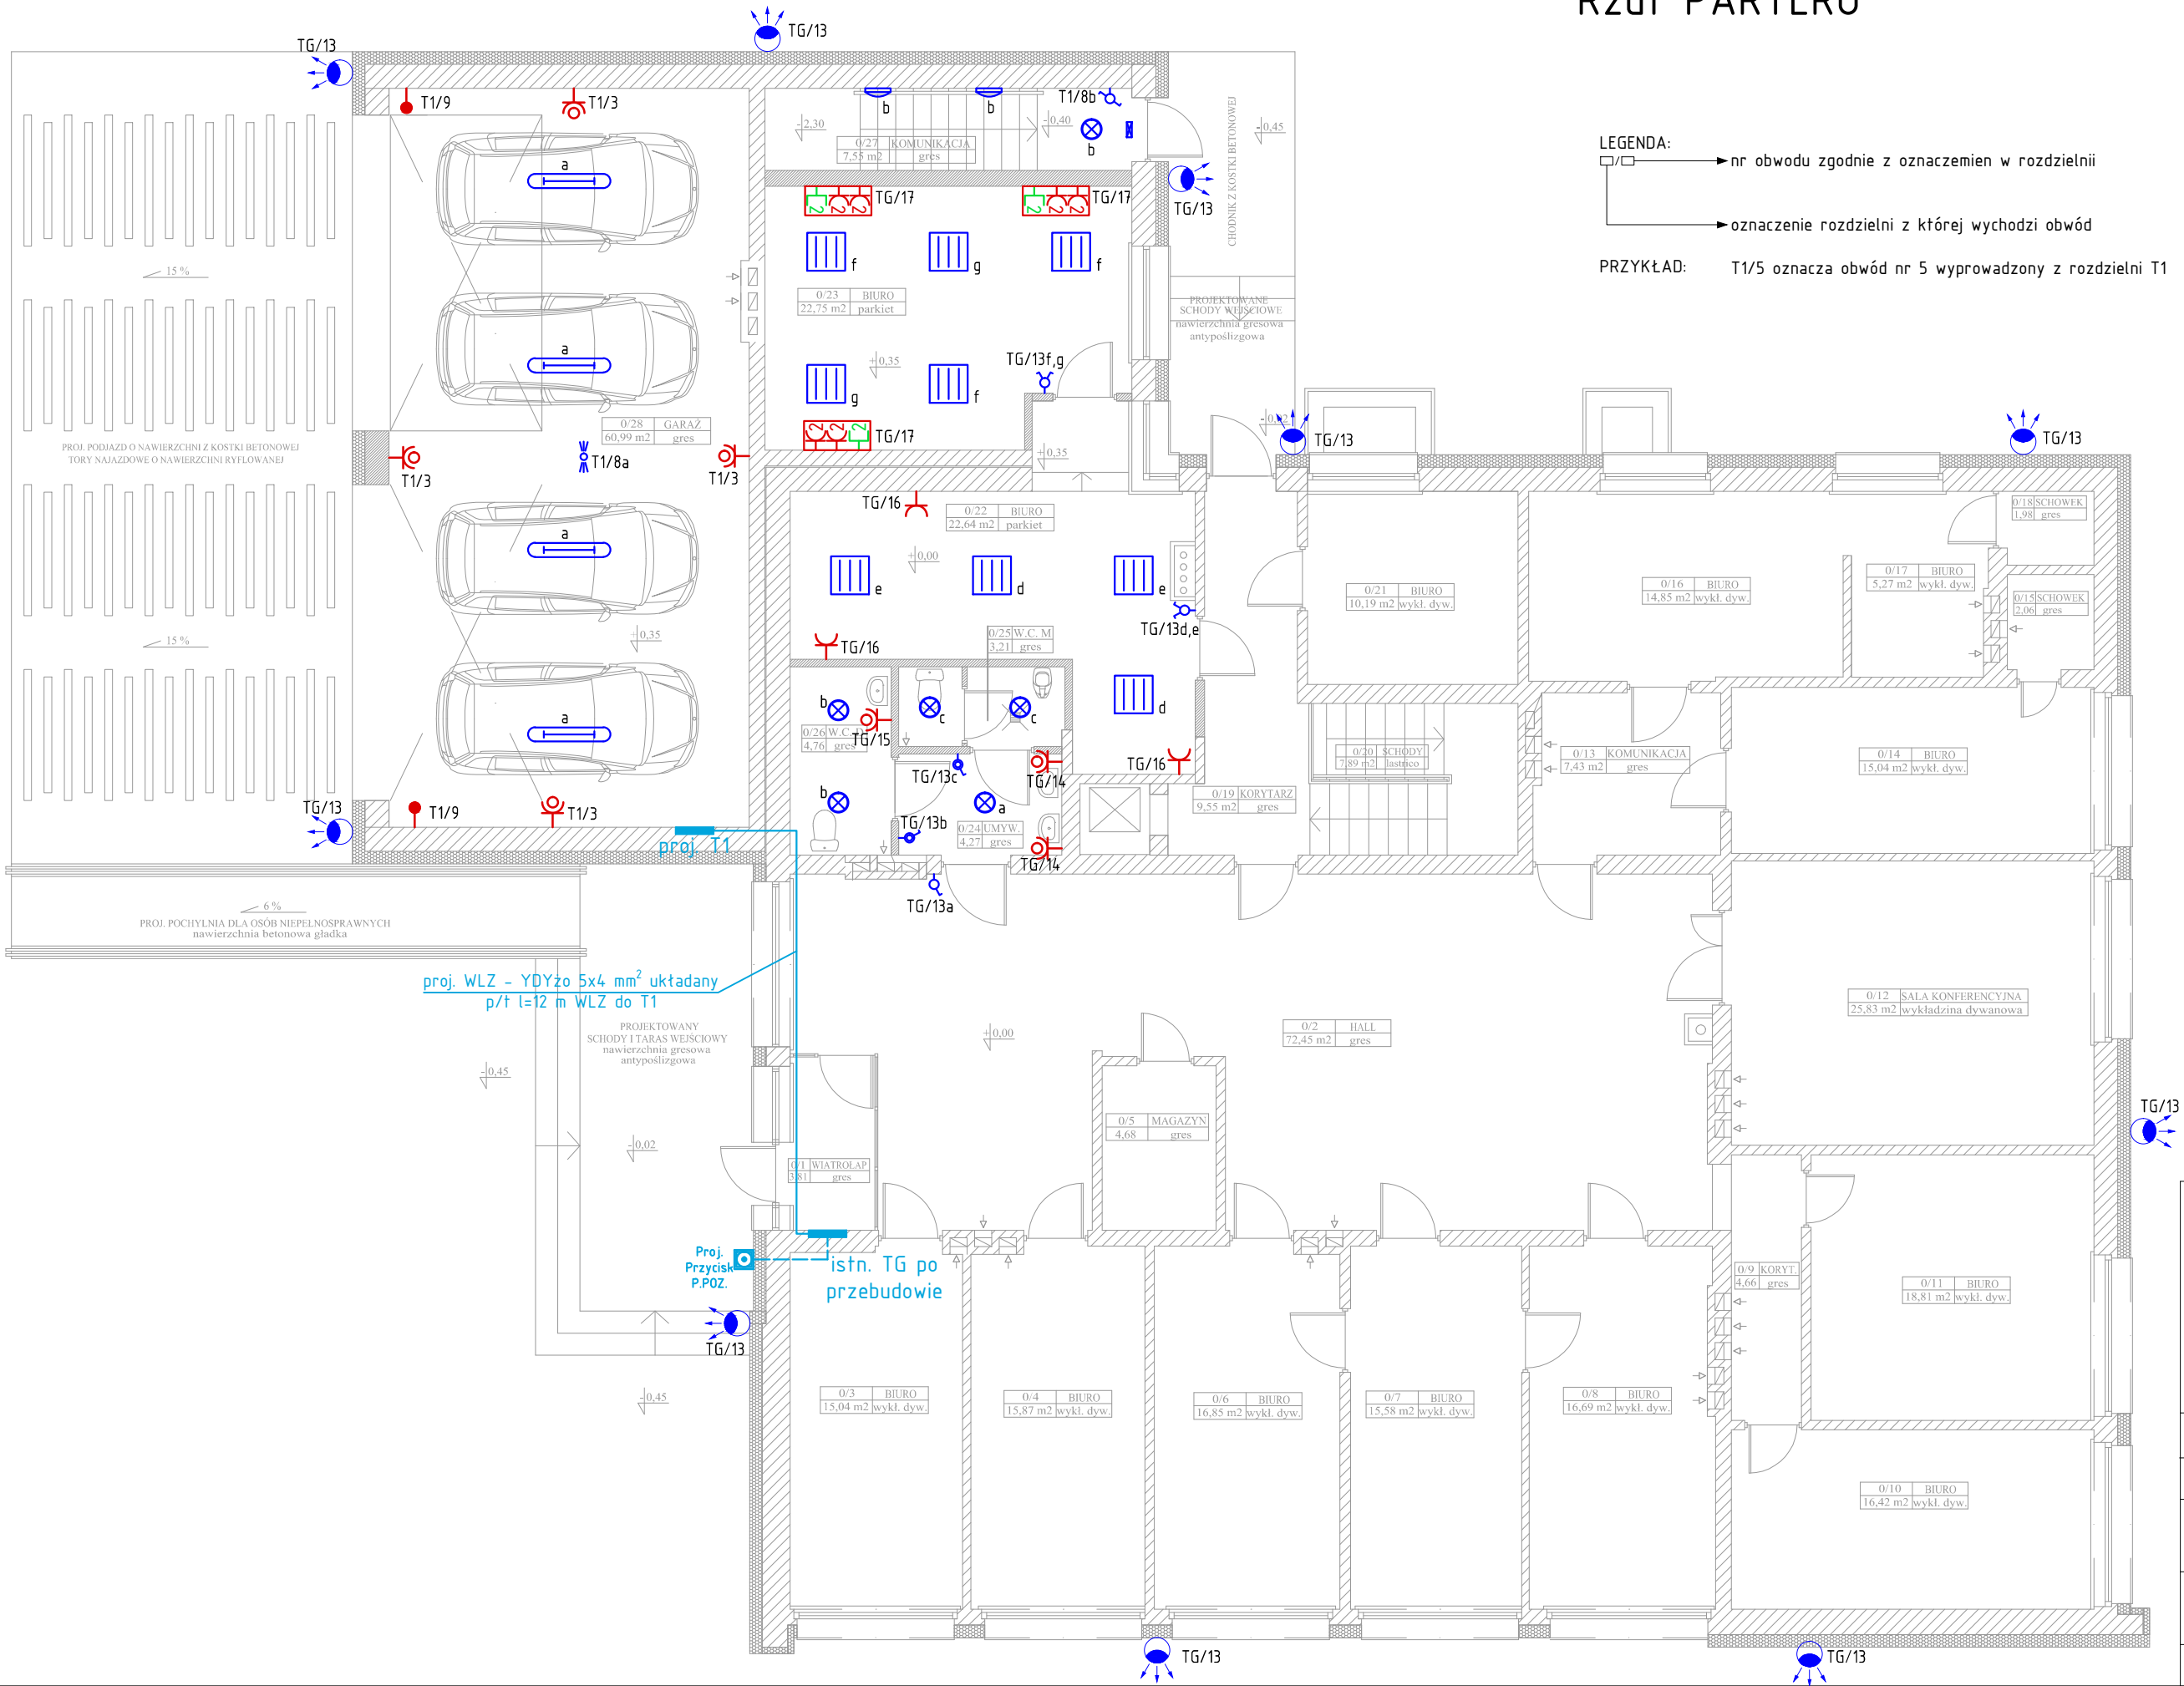

LEGENDA:
→ nr obwodu zgodnie z oznaczeniami w rozdzielni
→ oznaczenie rozdzielni z której wychodzi obwód
PRZYKŁAD: T1/5 oznacza obwód nr 5 wyprowadzony z rozdzielni T1

OZNACZENIA:

- gniazdo jednofazowe 16A, 250V, IP44;
- gniazdo jednofazowe 16A, 250V;
- gniazdo jednofazowe 16A, 250V, podwójne;
- gniazdo RJ45 U/UTP kat. 6, podwójne;
- plafon LED 17W 2180lm 4000K OPAL;
- plafon LED 17W 2180lm 4000K OPAL montaż naścienny;
- oprawa LED 39W 5620lm 4000K OPAL;
- oprawa LED 38W 4780lm 4000K OPAL;
- oprawa zewnętrzna LED typu naświetlacz 50W 5000lm 4000K wyposażony w czujnik ruchu i zmierzchu IP65;
- łącznik pojedynczy IP20;
- łącznik świecznikowy IP20;
- łącznik pojedynczy IP44;
- łącznik świecznikowy IP44;
- łącznik schodowy IP20;
- czujnik ruchu 360 st.;

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>ARLEX ATELIER</div><div>MAREK GIERULSKI</div><div>AL. JANA PAWŁA II 25</div><div>37-450 STAŁOWA WOLA</div><div>NIP 865-101-92-23</div><div>REGON 830100667</div></div></div></div>	nazwa rysunku		nazwa rysunku		rys. nr :
	nazwa obiektu i adres		PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STAŁOWEJ WOLI WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/212 I 795/214 W STAŁOWEJ WOLI (OBRĘB 3 - CENTRUM) STAŁOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12		skala
	inwestor		POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STAŁOWEJ WOLI ul. OKULICKIEGO 12 37 - 450 STAŁOWA WOLA		data:
	rodzaj i stadium dokumentacji:		PROJEKT BUDOWLANY - ELEKTRYKA		
	tel: 0604-06-35-82 015- 844 -38-01				
BRANŻA ELEKTRYCZNA	projektant	mgr inż. Adrian Małek specjalność elektryczna	nr. uprawnień	PDK/0144/POOE/17	podpis
	sprawdzający	mgr inż. Andrzej Wierzban specjalność elektryczna	UAN/701/48/84		
NINIEJSZE OPRAWCOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)					nr. strony